


## S26-FUS-A2 - Identifikation RCCB RA4430S (2026)

Elektrische Installationen | Schutzeinrichtungen | ■■ Mittel | IHK AP2 EBT Sommer 2026 - Funktions- und Systemanalyse

### Aufgabenstellung

Um was für ein Gerät handelt es sich hierbei?

- (1) Fehlerstromschutzeinrichtung allstromselektiv Typ K
- (2) Fehlerstromschutzeinrichtung allstromsensitiv mit Überstromauslöser
- (3) Fehlerstromschutzeinrichtung allstromsensitiv mit selektiver Abschaltung
- (4) Fehlerstromschutzeinrichtung allstromsensitiv mit kurzzeitverzögerter Abschaltung
- (5) Ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung Typ B

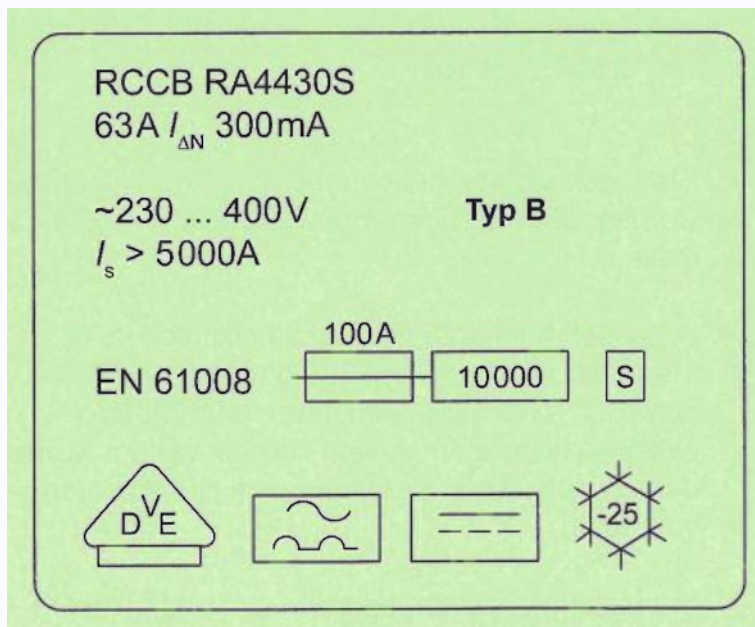

### Hinweis

*Typ B = allstromsensitiv; das 'S' auf dem Typenschild steht für kurzzeitverzögerte Abschaltung.*